

Zer egin behar da larrialdi batean?

Larrialdi motak



- Sutea:



A motako suteak: Zura, ikatza, lastoa, ehunak, etab...

Erregai solidoak eragindakoak dira, hala nola **zura, ikatza, lastoa, ehunak, etab.** Oxigenoa barruan atxikitzen dute, txingarrak sortuz.



C motako suteak: Propanoa, metanoa, hexanoa, hiri gasa, butanoa, etab.

Substantzia gaseosoak eragindakoak dira, hala nola propanoa, metanoa, hexanoa, hiri gasa, butanoa, etab.



B motako suteak: asolinak, olioak, margoak, koipeak, etab.

Erregai likidoak eragindakoak dira, hala nola **gasolinak, olioak, margoak, koipeak... eta ignizio tenperaturan egoera likidoan geratzen diren solidoak, esate baterako, asfaltoak, parafinak, etab.** Azaleran soilik erretzen dira, aireko oxigenoarekin kontaktuan baitaude.



D motako suteak: magnesioa, aluminio hautsean, sodioa, zirkonioa, etab...

Metal erregaiek sortutakoak dira, hala nola magnesioa, aluminio hautsean, sodioa, zirkonioa, etab. Sute hauek itzaltzeko modua xehetasunez aztertu behar da.

- Eztanda, substantzien nahasketa, edo, besterik gabe, gai sukoi baten bidezko bero iturria.
- Ongi garbitu ezean giro tenperaturan lurrun toxikoak sortzen dituen edo sor ditzakeen produktu bat isurtzea.
- Gas toxikoaren isuria.
- Bonba abisua.

Autobabes planaren FIGURAK

- Larrialdiaren zuzendaria
- Kontrol zentroa:
 - 946014934, M blokea
 - Luz.: 4934
- Lehen esku hartzeko taldea
- Ebakuazio eta alarmaren arduradunak:
Irakasle-ikertzaileak eta AZPko langileak

OINARRIZKO JARDUERA ARAUAK

- Ez erabili igogailuak eta karga jasogailuak
- Jarraitu ebakuazio seinaleei
- Ebakuatu ordenean eta korrika egin gabe
- Erabili larrialdietako irteerak
- Neutralizatu izua eta histeria
- Ez oztopatu ebakuazio bideak, irteerak, etab.
- Jarraitu zauden eremuaren arduradunak emandako argibideei, eta lagundu ebakuazioan
- Ez galdu denbora zure gauzak jasotzen
- Joan paretari itsatsita korridoreetan eta eskaileretan (erdialdea libre utzita)
- Ez bultzatu, eta ez sortu jende pilaketarik
- Laguntza eman horren beharra duten pertsonen
- Ez itzuli, inola ere
- Kontrolatu gasa, elektrizitatea, galdarak, etab.

Zer egin behar da SUTE BAT EMATEN BADA ZURE LOKALEAN ETA HAREN ONDOAN?

1. KOMUNIKAZIOA:

kontrol zentroak.
Zehaztu ongi lekua,
zauriturik dagoen,
materiala...



Larrialdiaren
zuzendaria

↓
0112


2. Kendu gertu dauden erregaiak.



3. Saiatu sua itzaltzen, arriskuan jarri gabe.

Ez sartu, atea beroa
badago edo kea
ateratzen bada.

4. Itzali ezin bada,
ebakuatu eremua
ebakuazio seinaleei
jarraituta.

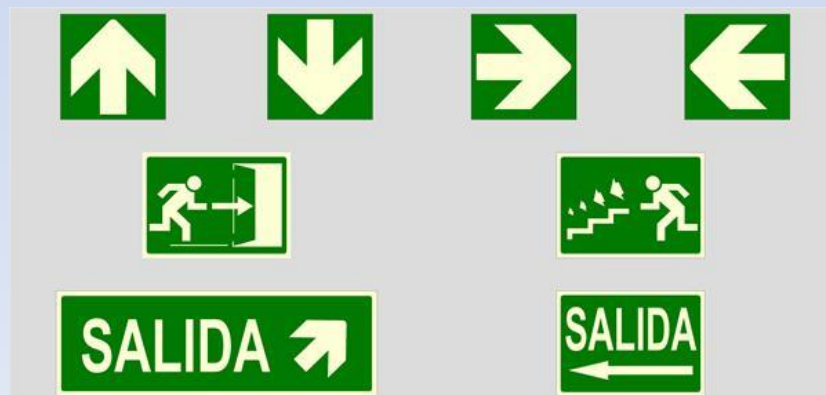

Sutea gertatu den lekuan edo hortik gertu ez bazaude,
eraikina ebakatu behar dela adierazten duten sirena hotsak
entzungo dituzu



- **Ke handiagatik (zuzenean ikustea eragozten duena) korridorera ateratzea ezinezkoa bada:**

-Itxi atea eta erabili arroparen bat, ate hori buxatzeko.




-Abisatu kontrol zentroari, zure kokalekuaren berri emanaz.

-Ireki leihoak, zu ikusteko eta seinaleak egin ahal izateko.

*****Kea gelan sartzen bada, jarri ertzetan eta lurrean. Tapatu aho-sudurra zapi batez edo arropa puska batez.

Korridorearen inguruan kea badago eta solairuko irteera bat gertu baduzu.

- Adierazi ikasleei, geletan baldin badaude, aho-sudurraren ingurua arropaz tapatzeko.
- Jarri gelan dagoen txalekoa.
- Agindu leihoak ixteko, irekita badaude.
- Gelan ezgaitasunen bat duen pertsonaren bat egonez gero, bi pertsona izendatuko dira pertsona horri lagun diezaioten.
- Lehen ilarak hasiko dira ateratzen. Irakasleak dagokien solairuko irteerara gidatuko ditu, eta lurretik eta ertzetatik joateko esango die.
- Gelako argiak itzali, eta atea itxiko da (sarraila itxi gabe).
- Lehen esku hartzeko taldeek emandako argibideei jarraituko zaie. Ebakuazio bidea itxita egonez gero, beste aukera bat bilatuko da.
- Ebakuazioa hasiko da, eta ebakuazio seinaleei jarraituko zaie, kanpoko elkargunera iritsi arte.
- Joan ikasleekin kanpoko elkarguneetara.
- ERNE! Ezingo da atzera egin, eta ez dira igogailuak erabiliko.





Irakasle-ikertzailea edo AZPko langilea banaiz eta bulegoan banago, ZER EGINGO DUT?

- Joan zure ibilbidean dagoen barruko elkargunera. E2, E3 eta E5.



- Barneko elkargune horretan, irakasle-ikertzaileen eta AZPko langileen artean banatuko dira blokearen solairu horretan aztertuko beharreko zona komunak. Bereziki begiratuko dira ikerketa laborategiak, tailerrak eta ikasketa gelak.
- Solairuaren zona horretan inor ez dela geratzen egiaztatu ondoren, kanpoko elkargunera abiatuko dira, blokeko atezaintzari aztertutako zonaren berri emanez.
- Lankideren bat falta dela hautemanenez gero, berehala jakinaraziko zaio blokeko atezaindegiari.

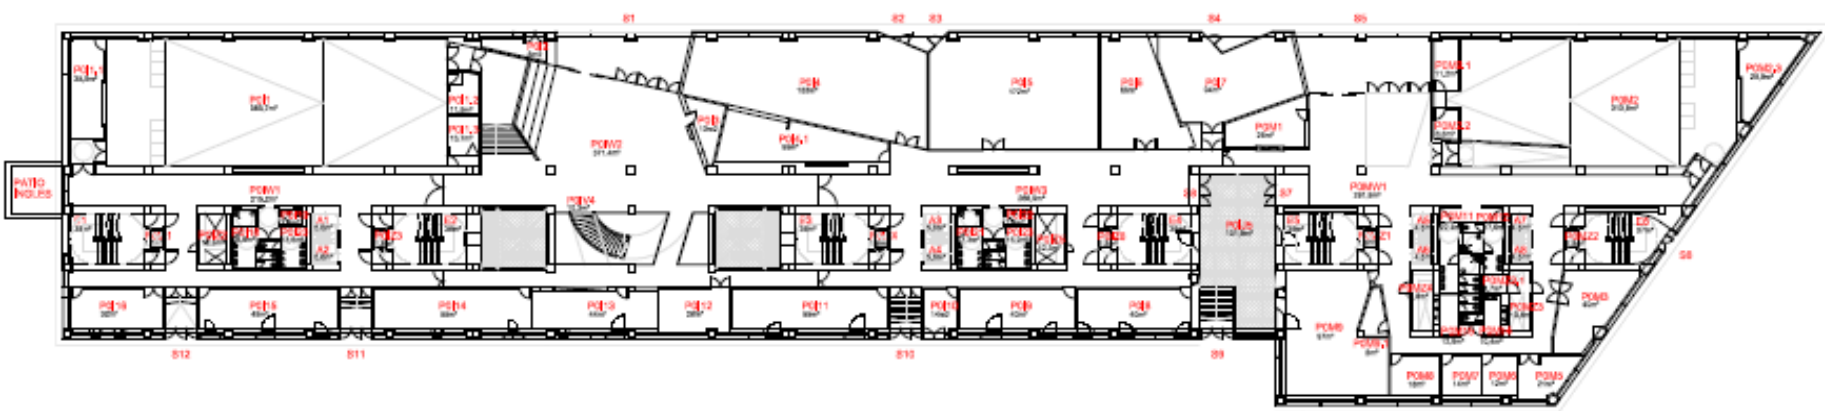

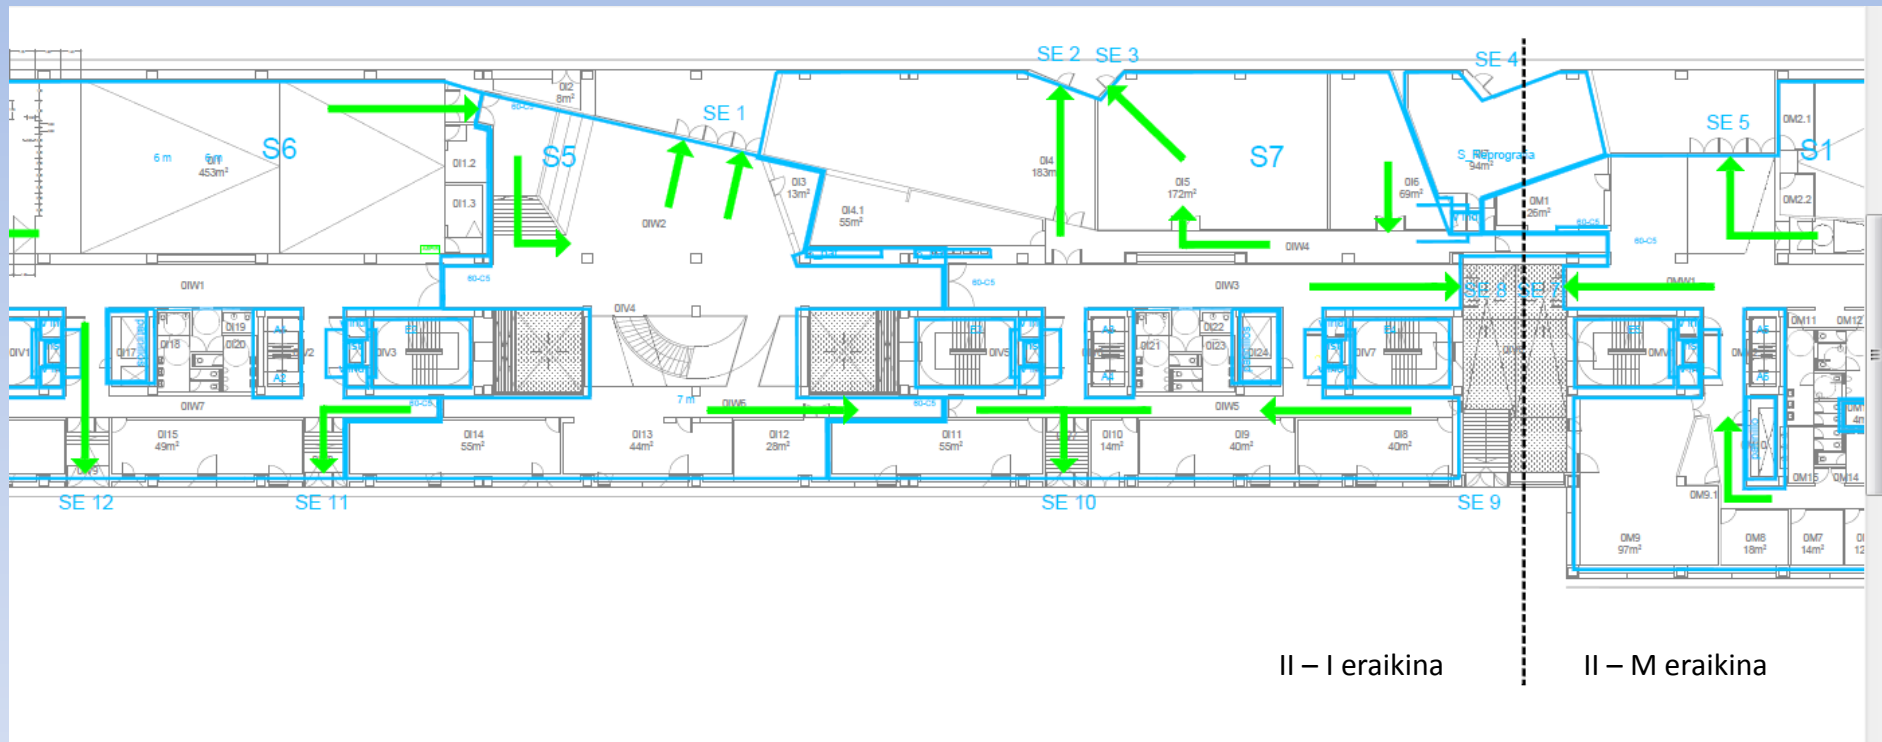

ZER EGIN LARRIALDIA GERTATUZ GERO	IKASLEAK ETA IRAKASLEAK
GORABEHERRA/ EZBEHARRA JAKINARAZTEA KONTROLATZEKO MODUKOA BADA KONTROLAEZINA BADA ALARMA OROKORRA	• Kontrol-zentroa alarma-dia egin, larria da berriak dauden tokirik hurbil gertatuz gero. • Ebakuzioa gauzatu, ebakuzioaren eta alarmaren arduradunek emandako jarabideak beti. • Erakina ebakatu, ALARMA ETA EBAKUAZIO <u>PLAN</u>ak jarraituz, <u>TOPALEKURA</u>ra. • Berehala iten iturgela, teler edo laborategitik, zuzenean jo itxerara, ebakuzio-bideak adierazte duten noranzkoari jarraituz. • Lagundu, lehen eta behin, ezintasunen bati duten pertsonak eta idurikua izan dutenak edo ondorez daudenak. • Ordenak iten, eta lasai, ez egin lasterka. • Ez erabili igogailurik. • Salatu ez bultzatzen eta piztzen. • Ez egin atxena. • TOPALEKURA joan.
LARRIALDIAREN AMAIERA	• Ebakuzioaren eta alarmaren arduradunen jarabideak beti.

ZER EGIN LARRIALDIA GERTATUZ GERO	IKASLEAK ETA IRAKASLEAK
GORABEHERRA/ EZBEHARRA JAKINARAZTEA KONTROLATZEKO MODUKOA BADA KONTROLAEZINA BADA ALARMA OROKORRA	• Kontrol-zentroa alarma-dia egin, larria da berriak dauden tokirik hurbil gertatuz gero. • Ebakuzioa gauzatu, ebakuzioaren eta alarmaren arduradunek emandako jarabideak beti.
	• Erakina ebakatu, ALARMA ETA EBAKUAZIO <u>PLAN</u>ei jarraituz, <u>TOPALEKURA</u>ra. • Berehala iten iturgela, teler edo laborategitik, zuzenean jo itxerara, ebakuzio-bideak adierazte duten noranzkoari jarraituz. • Lagundu, lehen eta behin, ezintasunen bati duten pertsonak eta idurikua izan dutenak edo ondorez daudenak. • Ordenak iten, eta lasai, ez egin lasterka. • Ez erabili igogailurik. • Salatu ez bultzatzen eta piztzen. • Ez egin atxena. • TOPALEKURA joan.
LARRIALDIAREN AMAIERA	• Ebakuzioaren eta alarmaren arduradunen jarabideak beti.

- Arrisku fokkuak:
 - 1. solairua: laborategiak eta tailerrak
 - 2. solairua: garajeak
 - Solairuko rackak.
 - Kaxa elektrikoak. 0 solairua.
 - Informatika gelak
 - Eztandak, kimikako laborategietan
 - Isurketak, kimikako laborategietan
 -

Suteak saihesteko gomendioak

- **Ekipo elektrikoak**
 - Saihestu behin-behineko kableatuak.
 - Eduki luzagarriak egoera onean.
 - Eduki motorrak eta erremintak hautsik eta koiperik gabe.
 - Eduki zirkuituak babestuta.
 - Ekipo homologatuak.
 - Lurreko konexio garbiak, lotuak eta hausturarik gabe.
- **Marruskadura**
 - Eduki makinak ongi olioztatuta.
 - Eduki makinak ongi doituta edo lerrokatuta.
- **Sute arrisku berezia duten materialak**
 - Egoki biltegiratutako gai sukoiak.
 - Hondar metalikorik gabeko produktu ez-metalikoak.

- **Ebakidura eta soldadura**

- Babestu eremu mugakidea.
- Erabili suteak itzaltzeko bitartekoak dituzten lan ekipoak.
- Jarraitu ekipoaren fabrikatzailearen argibideei.

- **Berogailu eramangarriak**


- Jarri elementu erregaietatik urrun.
- Lotu elementu ez-erregaietan.

- **Azalera beroak**

- Hodi beroek material erregaietatik urrun egon behar dute.
- Galdaren eta labeen inguruko eremuak zabala izan behar du, eta garbia egon.
- Ebakitze eta soldadura lanak material erregaietatik urrun egingo dira.
- Errautsak edo hondakin beroak ontzi metalikoetan gordeko dira.

- **Bat-bateko ignizioa**
 - Gorde hondakin sukoiak ontzi metaliko itxietan.
 - Hustu ontziak maiztasun batez.
 - Eduki biltegitratze eremu egoki bat.
 - Ez metatu zaborrak.
 - Biltegitratu zaborrak kanpoaldean.
- **Ordena eta garbitasuna**
 - Ongi seinalezatu lantokia.
 - Prest eduki segurtasun pasiboko bitartekoak.
 - Libre utzi zirkulazio bideak, oztoporik gabe.
 - Saihestu beharrezkoak ez diren material erregaien metaketa.
 - Saihestu erregai likido eta gaseosoen isuriak eta ihesak.
 - Egin prebenitzeko eta zuzentzeko mantentze lanak.

EBAKUAZIO PLANA

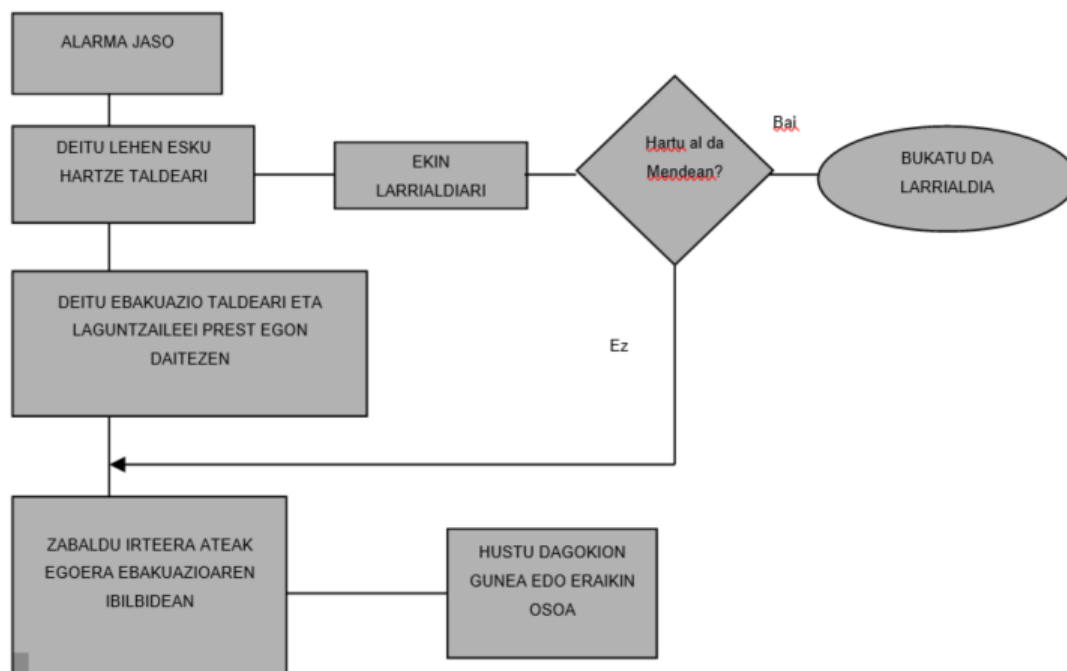

ZER DAUKAGU?

SU-ITZALGAILU ERAMANGARRIAK:

- ABC HAUTSA
- CO2
- Ura

- SUTEETAKO UR HARGUNE HORNITUAK: 25 mm, 45 mm
- HIDRANTEAK
- DETEKTAGAILU AUTOMATIKOAK
- ALARMA SAKATZAILEAK
- LARRIALDIKO ARGIAK
- SEINALEZTAPENA
- RF ATEAK: babes pasiboak
- BARRUKO ETA KANPOKO GIZA BALIABIDEAK
- LARRIALDIETARAKO 10 IRTEERA DAUDE
- EBAKUAZIORAKO 11 ESKAILERA DAUDE

SU ITZALGAILU MOTAK




- SUH



BONBA MEHATXUAREN SUPOSAMENDUA

- Bonba mehatxu bat eskuarki telefonoz jasotzen da, eta haren analisia eta harrera tentuz egitea oso erabilgarria izan daiteke, oinarrizko datuak ematen baititu abistua ikertzeko.
- Zuzendariari abisatuko zaio. Horrek kanpoko arduradunei eta segurtasun nagusiari deitu, eta gertaeraz hitz egingo die. Emandako argibideen arabera erabakiko da ebakuatzea edo ez.

- Altxatze bidezko teknikak

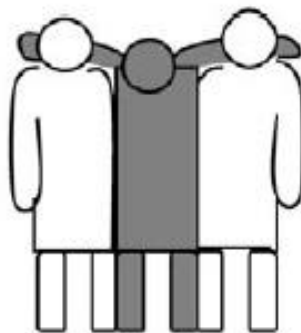

- Herrestatze bidezko teknikak

